


## Рекомендационный лист для строителей по формированию проема для CC Mystery.

## Формула расчета габаритов монтажного проема.


Система без обрамления проема		Система с обрамлением проема	
Одностворчатая сдвижная система	Двустворчатая сдвижная система	Одностворчатая сдвижная система	Двустворчатая сдвижная система
$L_{пр} = L_{дв} - 60\text{мм}$	$L_{пр} = L_{дв} \times 2 - 57\text{мм}$	$L_{пр} = L_{дв} - 17\text{мм}$	$L_{пр} = L_{дв} \times 2 - 13\text{мм}$
$h_{пр} = h_{дв} - 130\text{мм}$		$h_{пр} = h_{дв} - 110\text{мм}$	

**ВАЖНО:** Установка плинтуса для системы без обрамления проема не выполняется, в виду минимального расчетного зазора между вертикальной плоскостью монтажного проема и дверным полотном, равным 12мм.

Система без обрамления

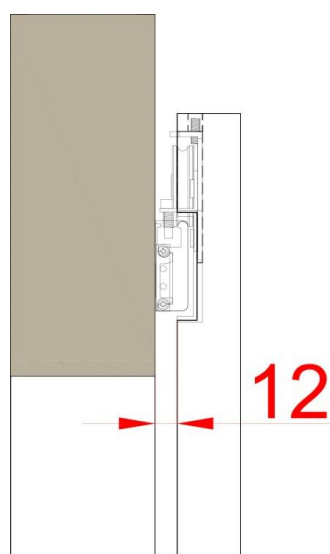

Система с обрамлением

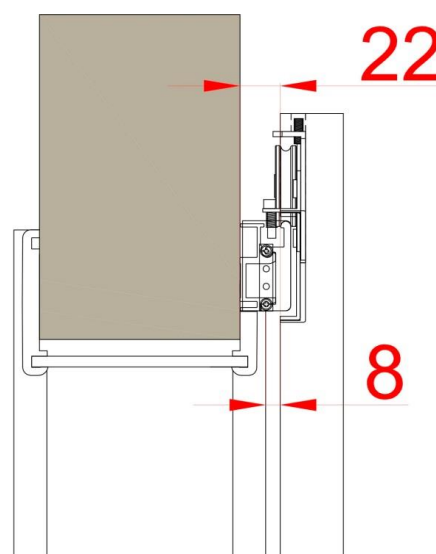

## Закладной брус (далее БЗ). Формула расчета габаритов БЗ.

Для одностворчатой сдвижной системы:

Длина БЗ:

$$L_{бз} = (L_{дв} \times 2) + 100\text{мм}$$

Для двустворчатой сдвижной системы:

Длина БЗ:


$$L_{бз} = (L_{дв} \times 4) + 200\text{мм}$$

Сечение БЗ (ширина/высота):

50мм/50мм

Высота крепления БЗ от чистового пола до нижней границы бруса:

$h_{дв} - 94\text{мм}$ .

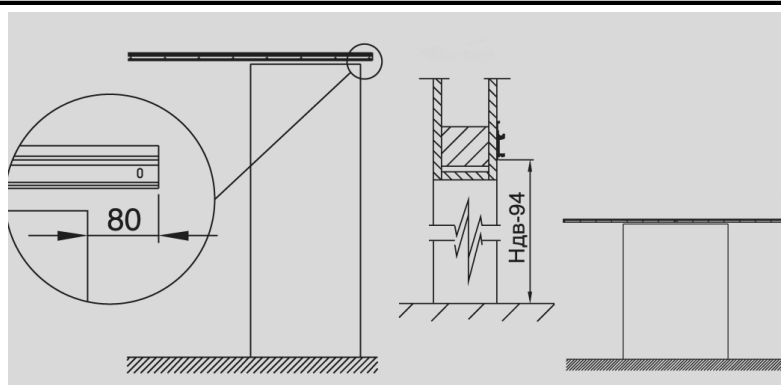

<b>Важно:</b>	<p>Закладной брус должен располагаться по всей области крепления направляющего профиля (см. схему). Крепление закладного бруса должно исключать его перемещение. Плоскость примыкания к крепежному профилю должна быть прямолинейной. Требуемые габариты монтажного проема должны быть неизменны по всей глубине проема. Проем должен быть полностью сформирован, иметь четкие размеры. Верхнее перекрытие проема и пол должны быть горизонтальными, параллельными и выверенными по уровню. Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость.</p> <p>Для корректной установки наличника (без подреза по вертикали), центр подрозетников электроцепи должны находиться на расстоянии не менее 150мм – 180мм от края монтажного проема.</p> <p>Монтаж системы выполняется только после завершения общестроительных отделочных работ, включающих в себя чистовую отделку стен и полов.</p> <p>Установка переходных порожков и плинтуса (в области монтажа наличника дверей/обрамления проемов) осуществляется после монтажа дверей.</p> <p>Диаметр кабеля для переносимых осветительных приборов, в области монтажного проема, не должен превышать 5мм.</p>
<b>Примечание:</b>	<b>ВНИМАНИЕ:</b> прошу Вас подтвердить выполнение корректировки проема для данной системы.
<b>Рекомендации:</b>	

**СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕМОВ.**

*С данными по корректировке проемов ознакомлен и согласен:*

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

подпись